
제품외형 규격 및 설치방법









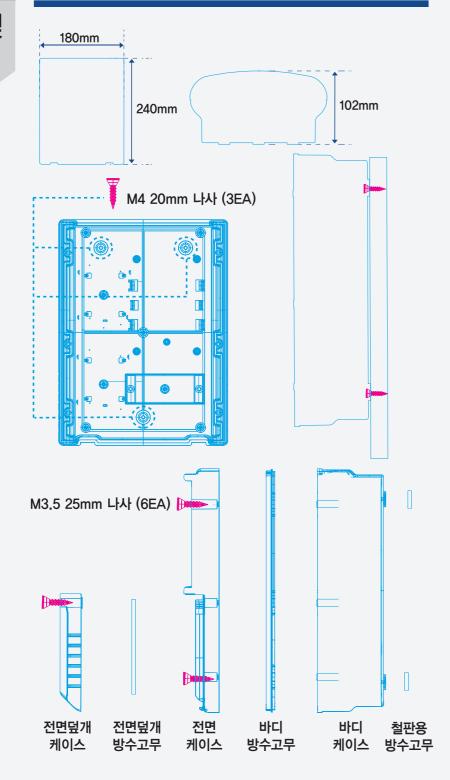
















부산광역시 금정구 윤산로26 (부곡동) 코노텍 빌딩 TEL: 051-819-0425~7 | FAX: 051-819-4562 E-mail: conotec@conotec.co.kr







# 저마력 냉동고





#### \*

## ezin 이지엔

- ♦ 제과점, 정육점, 농수산물 및 식품을 보관하는 3마력 이하의 냉장 및 냉동창고 제어장치
- ◆ 4개의 출력(전자벨브, 콤프레셔, 팬, 제상)과 3개의 외부입력(DP, LTC, HTC)
- ♦ 방수케이스 설계로 필요한 장소 어디서나 설치가능, 편리한 설치를 위한 설치방법 기재
- ◆ 동급 제품 대비 콤팩트한 기기 사이즈와 큰 온도표시창
- ♦ 복잡한 기능을 제외한 설비자 및 사용자 위주의 메뉴구성과 다양한 조작버튼, 아이콘 형태의 출력표시창







## 특징



#### \*

### 이지엔 설치 예






※ 경기도 평택시 매일유업 중앙연구소 보존검사용 냉장저장고

## 모델구성

| 모델     |          | FOX-EZIN_02(3마력)   | FOX-EZIN_03(3마력)  |
|--------|----------|--|---|
| 제어출력   |          | 220VAC 출력(4EA)<br>부하용량-MAX:220VAC<br>릴레이(2A, 8A, 12A, 15A) | 220VAC 출력(4EA)<br>부하용량 – MAX : 220VAC<br>릴레이(2A, 8A, 12A),<br>마그네트(20A) |
| 입<br>력 | 센서       | NTC 10KΩ   |   |
|        | 외부<br>접점 | DP, HTC, LTC   |   |
| 온도범위   |          | -55,0°C ∼ 99,9°C   |   |
| 출력     |          | 전자밸브, COMP, 제상, FAN  |   |

※ 전원전압 옵션: 110VAC / 24VAC(제어출력도 전원전압과 동일하게 변경)

## 각부의 명칭

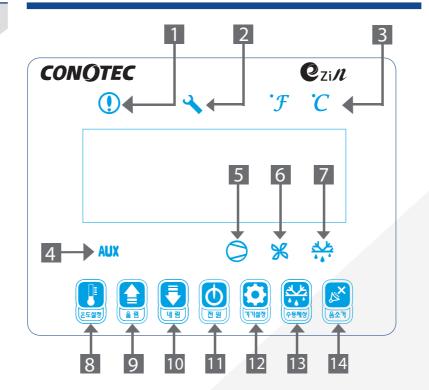

1 알람경보

2 에러표시(점검요망)

3 온도 단위표시

4 전자밸브 출력

5 COMP 출력

6 FAN 출력

7 제상 출력


8 온도설정 스위치

9 올림 스위치

10 내림 스위치

11 전원 스위치 13 수동제상 스위치 12 기기설정 스위치 14 음소거 스위치

# 단자결선도

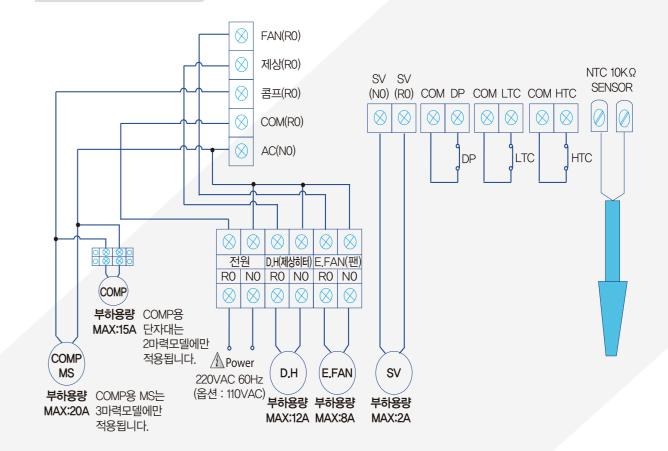

#### 상표출원

"EASY + NEW" "설치하기 쉽고 사용하기 쉬운 새로운 형태의 제품"이라는 뜻 포함

40-2015-0017125호





